

**Отчет о готовности
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
к отопительному сезону 2023-2024 г.г.**

Постановлением Главы администрации город Байконур от 24 мая 2023 года № 230 были определены основные задачи и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года для ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур. В соответствии с планом проведены мероприятия по ремонту и обслуживанию основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования тепловой электростанции, тепловых и электрических сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 01 октября 2023 года по плану подготовки к отопительному сезону 2023/2024 года выполнены следующие работы:

Тепловая электростанция

Проведено техническое обслуживание и ремонт: 6-ти энергетических котлоагрегатов; 2-х водогрейных котлоагрегатов; 1-го турбоагрегата; 4-х деаэраторов; 19-ти основных и пиковых подогревателей сетевой воды (ПСВ); 37-и баков и фильтров химического цеха; 1-го турбогенератора; 4-х силовых трансформаторов; 57 единиц насосов; 6-ти мазутных подогревателей и 6-ти мазутных фильтров тонкой и грубой очистки.

Цех Тепловых сетей

Произведена замена трубопроводов – 2,260 км.

Цех городских электрических сетей

Выполнен ремонт 3-х силовых трансформаторов: Т-2 630кВА ТП-5; Т-1 400кВА ТП-56; Т-2 400 кВА ТП-86.

Выполнен ремонт 6 - ти фасадов (известковая побелка, покраска цоколя, дверей и нанесение диспетчерских наименований) ТП-3,8,24, 26,60,69.

Готовность к зиме - 100 %.



Цех высоковольтных электрических сетей

Выполнен капитальный ремонт 7-ми трансформаторов собственных нужд: ТСН-7 (ТМ-560/6) на ГПП-1; ТСН-1 (ТМ-630/10) на ГПП-2; ТСН-2 (ТМ-100/6)

на ПС-115, ТСН-1 (ТМ-100/35) на ПС-19; ТСН-8 (ТМ-560/6) на ГПП-1; ТСН-2 (ТМ 630/10) на ГПП-2; ТСН-1 (ТМ-63/6) на ПС-1А.

Готовность к зиме - 100 %.




Сети водоснабжения и водоотведения

Выполнено: подготовка зданий и сооружений (создание теплового контура) 21 шт.; по насосным агрегатам ремонт 70 шт. и техническое обслуживание 67шт.; текущий ремонт 19 шт. ЗРА сети водоснабжения (город); ремонт 62 шт. водопроводных и канализационных колодцев; ремонт 12-ти пожарных гидрантов; произведена замена 15 люков колодцев; произведена очистка приемного ковша

НС-1А водозабора «Речной» от песка и ила с применением земснаряда – 1780 м³; выполнен ремонт 129 шт. ЗРА в ИТП; выполнена профилактическая прочистка канализационных сетей– 6 635 пм; известковая побелка наружных и внутренних стен ЗиС 1180 м².

Общая готовность СВиВ – 100 %.

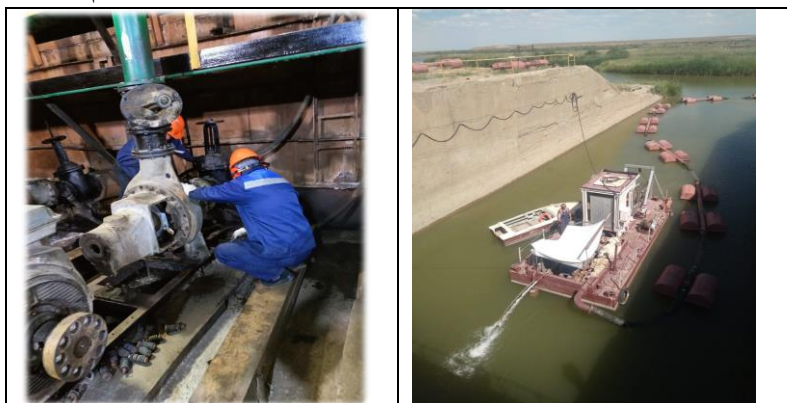

Общая готовность предприятия к зиме – 100%.

Предприятие выполнило план подготовки к ОЗП 2023/2024 года и готово к несению тепловых, электрических нагрузок в осенне-зимнем периоде, поддержанию расчетных параметров гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения.