

Отчет о готовности
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
к отопительному сезону 2024-2025 г.г.

Постановлением Главы администрации город Байконур от 03 мая 2024 года № 142 были определены основные задачи и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года для ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур. В соответствии с планом проведены мероприятия по ремонту и обслуживанию основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования тепловой электростанции, тепловых и электрических сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 01 октября 2024 года по плану подготовки к отопительному сезону 2024/2025 года выполнены следующие работы:

Тепловая электростанция

Проведено техническое обслуживание и ремонт: 10-ти энергетических котлоагрегатов; 2-х водогрейных котлоагрегатов; 6-ти деаэраторов; 19-ти основных и пиковых подогревателей сетевой воды (ПСВ); 37-и баков и фильтров химического цеха; 4-х силовых трансформаторов; 57 единиц насосов; 6-ти мазутных подогревателей и 6-ти мазутных фильтров тонкой и грубой очистки.

Готовность к зиме - 100 %.



Цех Тепловых сетей

Произведена замена трубопроводов – 1,861 км.



Готовность к зиме - 100 %.

Цех городских электрических сетей

Выполнен ремонт 3-х силовых трансформаторов: Т-1 630кВА ТП-21; Т-1 630кВА ТП-55; Т-2 400 кВА ТП-38.

Выполнен ремонт 5 - ти фасадов (известковая побелка, покраска цоколя, дверей и нанесение диспетчерских наименований) ТП-6,9,32,83,84.

Готовность к зиме - 100 %.



Цех высоковольтных электрических сетей

Выполнен капитальный ремонт 5-ти трансформаторов собственных нужд: ТСН-1 (ТМА-320/10) на ЦРП-102; ТСН-2 (ТМА-320/10) на ЦРП-102; ТСН-1 (ТМ-180/60) на ПС-101; ТСН-2(ТМ-180/6) на ПС-101; ТСН-1 (ТМ-160/6-66У1) на ПС-110.


Готовность к зиме - 100 %.



Сети водоснабжения и водоотведения

Выполнено: подготовка зданий и сооружений (создание теплового контура) 42 шт.; по насосным агрегатам ремонт 69 шт. и техническое обслуживание 67шт.; текущий ремонт 19 шт. ЗРА сети водоснабжения (город); ремонт 60 шт. водопроводных и канализационных колодцев; ремонт 12-ти пожарных гидрантов; произведена замена 15 люков колодцев; произведена очистка приемного ковша НС-1А водозабора «Речной» от песка и ила с применением земснаряда – 1780 м³; выполнен ремонт 129 шт. ЗРА в ИТП; выполнена профилактическая прочистка канализационных сетей– 5 820 пм; известковая побелка наружных и внутренних стен ЗиС 1180 м².

Общая готовность СВиВ – 100 %.

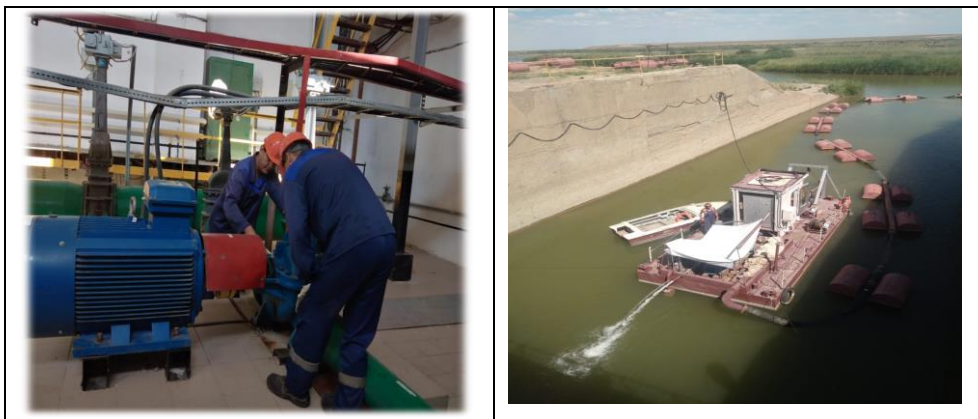

Общая готовность предприятия к зиме – 100%.

Предприятие выполнило план подготовки к ОЗП 2024/2025 года и готово к несению тепловых, электрических нагрузок в осенне-зимнем периоде, поддержанию расчетных параметров гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения.